



Центр діагностики, сертифікації "ТИСК"

Колективний член Української академії наук та Української асоціації якості.

Акредитований у Національному Агенстві Акредитації за європейськими нормами EN45011

Україна, 61057, м.Харків, вул.Пушкінська, 32 Тел./факс (057) 706-46-30  
Тел. (057) 758-13-71, 758-13-72

Pushkinskaya Str. 32, Kharkov, 61057, Ukraine Tel./fax (057) 706-46-30  
Tel. (057) 758-13-71, 758-13-72

Затверджую  
Генеральний директор  
ТОВ ЦДС «ТИСК»



«2» вересня 2011 р.

## ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ № 00-04-00-0164.11

щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам  
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що  
чинні на території України

Українське представництво "Viessmann Werke GmbH & Co" ТОВ "Віссманн"  
03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, код ЄДРПОУ 30724898 (код КВЕД 51.70.0)

Адреса розміщення обладнання:  
"Viessmann Werke GmbH & Co" (Німеччина)  
36107, Allendorf (Eder)

Термін дії висновку встановлено до 2 вересня 2012 року

м. Харків

Божко М.В.

Відповідальний виконавець експертизи

Засоби захисту виконують своє призначення безперервно в процесі функціонування виробу або виникнення небезпечної ситуації.

#### **НПАОП 0.00-1.20-98**

Подача газу на установку негайно припиняється в наступних випадках:

- при погасанні полум'я пальника;
- при тиску газу перед першим по ходу газу автоматичним запірним органом нижче заданого значення;
- при недостатчі повітря для горіння ;
- при припиненні подачі енергії;
- при неприпустимих відхиленнях параметрів теплової установки;
- при несправності контрольно-вимірювальних приладів;
- виході з ладу запобіжних і блокувальних пристроїв;
- несправностях пальника.

#### **6. Зауваження та пропозиції**

Під час експертизи відхилень від вимог нормативно-правових актів не виявлено.

Роботодавець (власник) обладнання, який буде експлуатувати вказане обладнання, до початку робіт повинен отримати у встановленому порядку дозвіл на спроможність їх експлуатування.

#### **7. Висновок**

На підставі вивчення наданих на експертизу матеріалів і проведеного експертного обстеження обладнання ТОВ "ЦДС Тиск" встановлено, що обладнання підвищеної небезпеки, водогрійні котли (п.15 дод. 2 до НПАОП 0.00-4.05-03), а саме:

**котли опалювальні сталеві:**

**Vitola 200... ..- потужністю 15- 63кВт**

**Vitola 222.....- потужністю 15 - 63кВт**

**Vitoplex 100 ... - потужністю 101 – 2000 кВт**

**Vitoplex 200... - потужністю 90 – 1950 кВт**

**Vitoplex 300 ... - потужністю 80 – 2000 кВт**

**Vitocrossal 200 ... - потужністю 80 – 628 кВт**

**Vitocrossal 300 ... - потужністю 27 – 978 кВт**

**Vitomax 100 LW....- потужністю 650 – 6000 кВт**

**Vitomax 200 WS....- потужністю 1750 – 11630 кВт**

**Vitomax 300 LT....- потужністю 1860 – 5900 кВт**


**Vitomax 200 RW....- потужністю 465 – 7500 кВт**

**Vitomax 200 LW....- потужністю 2100 – 20000 кВт**

**Vitomax 200 HW....- потужністю 460 – 18200 кВт** виробництва фірми "Viessmann Werke GmbH & Co" (Німеччина) відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Експертизу виконали

експерт Божко М.В. (технічний експерт з об'єктів котлонагляду, посвідчення № 87-00-2 дійсне до 11.11.2012 р.)

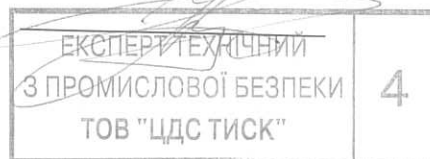

М.В. Божко

Відповідальний виконавець експертизи

Божко М.В.