

Центр діагностики сертифікації "ТИСК"

Колективний член Української академії наук та Української асоціації якості.

Акредитований у Національному Агентстві Акредитації за європейськими нормами EN45011


Уповноважена організація наказом № 96 від 16.06.2009 р.

Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 2740.06.30-74.30.0

Україна, 61057, м.Харків, вул.Пушкінська, 32 Тел./факс (057) 706-46-30
Тел. (057) 758-13-71, 758-13-72

Pushkinskaya Str. 32, Kharkov, 61057, Ukraine Tel./fax (057) 706-46-30
Tel. (057) 758-13-71, 758-13-72

Затверджую
Генеральний директор
ТОВ ЦДС «ТИСК»
Сердюков Е.І.

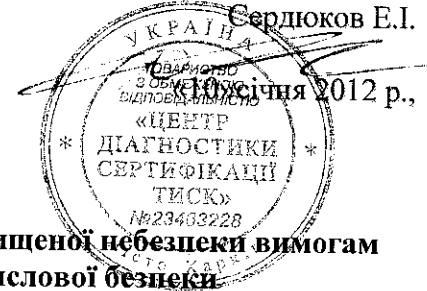

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ

№ 00.03.1.04-0006.12

щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Назва виробника або/та постачальника:

Українське представництво "Viessmann Werke"

GmbH & Co" ТОВ "Віссманн

Адреса виробника або/та постачальника:

03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, код ЄДРПОУ 30724898 (код КВЕД 51.70.0)

Адреса промислового виробництва або логістичного центру:

03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, код ЄДРПОУ 30724898 (код КВЕД 51.70.0)

Висновок експертизи розроблений на підставі договору від 09.12.2011 за № 4491, укладений із

Українське представництво "Viessmann Werke GmbH & Co" ТОВ "Віссманн

повна назва замовника експертизи

Термін дії висновку встановлено 1 рік з дати його затвердження.

м. Харків

Система керування і контролю за режимом роботи забезпечує включення засобу автоматичної нормалізації режиму роботи або зупинку, якщо порушення режиму роботи може з'явитися причиною створення небезпечної ситуації. Засоби захисту виконують своє призначення безперервно в процесі функціонування виробу або виникнення небезпечної ситуації.

- НПАОП 0.00-1.20-98:

Подача газу на установку негайно припиняється в наступних випадках:

- при погасанні полум'я пальника;
- при тиску газу перед першим по ходу газу автоматичним запірним органом нижче заданого значення;
- при недостатчі повітря для горіння;
- при припиненні подачі енергії;
- при неприпустимих відхиленнях параметрів теплової установки;
- при несправності контрольно-вимірювальних приладів;
- виході з ладу запобіжних і блокувальних пристроїв;
- несправностях пальника.

7 Зауваження та/або рекомендації та/або особливі умови

Під час експертизи відхилень від вимог нормативно-правових актів не виявлено. Роботодавець (власник) обладнання, який буде експлуатувати вказане обладнання, до початку робіт повинен отримати у встановленому порядку дозвіл на спроможність їх експлуатування. Наступна дата експертизи у 2014 р.

8 Висновок за результатами експертизи

За результатами проведеної експертизи, та обстеження виробництва встановлено, що устаткування підвищеної безпеки, парові котли (п.16 дод. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.10 2011 р. № 1107), а саме:

Котли парові, димогарні високого тиску

(код ТНВЭД 8402191000)

Vitoplex 100-LS 0,26 – 2,2 т/час

Vitoplex 100-HS 1,0 – 6,4 т/час

Vitomax 200-LS 2,9 – 5,0 т/час

Vitomax 200-HS 0,5 – 26,0 т/час


Vitomax 200-RS 0,7 – 11,2 т/час

виробництва фірми "Viessmann Werke GmbH & Co KG" (Німеччина).

Відповідають вимогам законодавству з питань охорони праці та промислової безпеки.

Експертизу проведено:

експерт Божко М.В. (експерт технічний з експертизи об'єктів котлонагляду(котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води) посвідчення № 87-00-2 дійсне до 11.11.2012 р.)

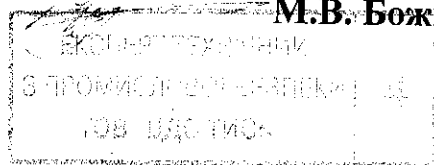

Начальник структурного підрозділу:

О.В. Балабуха